


TAMPON ANTIFOC PENTRU ELEMENTE DE TRECERE A PASARELELOR PORT-CABLURI



PRACTIC

Instalare comodă cu dimensiuni optimizate pentru cantitatea și principalele tipuri de fante de trecere. Facilitează întreținerea și modificările instalațiilor, deoarece se poate repositiona. Minimizează adâncimea de sigilare necesară pentru a stăvilă trecerea căldurii.

DURABIL

Potrivit pentru instalarea în orice mediu, nu trebuie ferit de umiditate, rezistă la mușcături și bacterii. Nu conține materiale nocive sau fibre.

COMPOZIȚIE

- 1 Îveliș din fibră de sticlă necombustibilă (200 g/m²) ce conține compuși granulari expandabili, agregate termoizolante, produse cu degajare treptată a apei



CODURI ȘI DIMENSIUNI

COD	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



APLICARE RAPIDĂ

Ușor de utilizat fără a necesita unelte sau elemente de fixare deosebite.

SE POATE REPOZIȚIONA

Ideal în caz de intervenții de întreținere. Refolosibil.

DATE TEHNICE

Proprietăți	valoare	USC units
Clasă de rezistență la foc pe perete/planșeu din CLT ⁽¹⁾	EI120	-


⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Consultați manualul sau adresați-vă departamentului tehnic pentru a afla toate detaliile și configurațiile testate, precum și actualizările privind noile teste.

♻️ Clasificare a deșeurilor (2014/955/EU): 07 02 13 (plastic) | 01 01 (minerale) | 10 11 03 (fibră pe bază de sticlă).

DOMENII DE APLICARE

	PERETE	PLANȘEU
cabluri electrice și flexibile pe pasarele (metalice sau din PVC)		

RECOMANDĂRI PETRU APLICARE

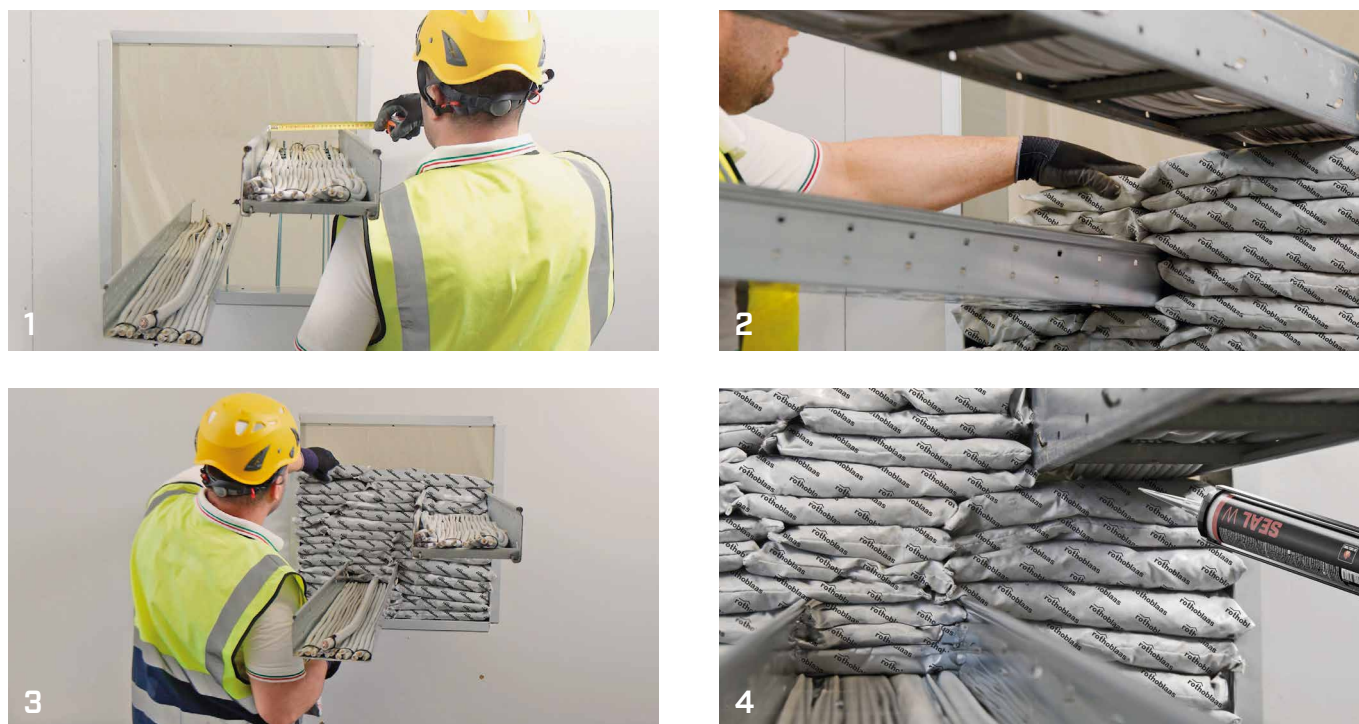

- 1 Măsurați lățimea pasarelei și alegeți dimensiunile și numărul de tampoane necesare pentru completa sigilare a elementului de trecere
- 2 Aplicați tampoanele în interiorul pasarelei port-cabluri, având grijă să le poziționați cu latura certificată (120/200 mm) pe post de „pană de perete”
- 3 Umpleți complet pasarela port-cabluri
- 4 Sigilați eventualele spații rămase pe intrados, între fanta de trecere și pasarela port-cabluri cu sigilantul SEAL W

PRODUSE ASOCIATE



SEAL W
pag. 324



MASS
pag. 324