

PROTIPOŽARNI VLOŽEK ZA PREHODE KABELSKIH NOSILCEV

PRAKTIČNO


Enostavna namestitev. Na voljo v različnih velikostih in za glavne vrste rež. Omogoča enostavno vzdrževanje in spreminjanje napeljav, saj ga je mogoče prestavljati. Zmanjša globino tesnjenja, ki je potrebna za preprečevanje prenosa toplote.

TRAJEN

Primeren je za namestitev v vsakem okolju, odporen na vlago, plesni in bakterije. Ne vsebuje škodljivih materialov ali vlaken.

SESTAVA

- 1 negorljivi ovoj iz steklenih vlaken (200 g/m²) ki vsebuje negorljive intumescentne zmesi in toplotnoizolacijske inertne snovi, ki postopoma sproščajo vodo



KODE IN DIMENZIJE

KODA	L [mm]	B [mm]	s [mm]	L [in]	B [in]	s [in]	
SACCUS100	100	120	25	4	4 3/4	1	60
SACCUS150	150	120	30	5 7/8	4 3/4	1 3/16	40
SACCUS200	200	120	30	7 7/8	4 3/4	1 3/16	25
SACCUS250	250	120	35	9 13/16	4 3/4	1 3/8	20
SACCUS300	300	120	35	11 13/16	4 3/4	1 3/8	15



HITRA NAMESTITEV

Enostavna uporaba brez posebnih orodij ali pritrdilnih elementov.

PRESTAVLJIVO

Primerno pri vzdrževalnih delih. Omogoča ponovno uporabo.

TEHNIČNI PODATKI

Lastnosti	vrednost	USC units
Razred požarne odpornosti na steni/stropu CLT ⁽¹⁾	EI120	-


⁽¹⁾Standard EN 1366-3. Če se želite seznaniti z vsemi podrobnostmi in preizkušenimi konfiguracijami glejte priročnik ali se obrnite na naš tehnični oddelek.

♻️ Razvrstitev odpadka (2014/955/EU): 07 02 13 (plastika) | 01 01 (minerali) | 10 11 03 (osnova iz steklenih vlaken).

PODROČJA UPORABE

	STENA	STROP
električni kablji in valoviti kablji na nosilcih (kovinske ali PVC)		

NASVETI ZA VGRADNJO

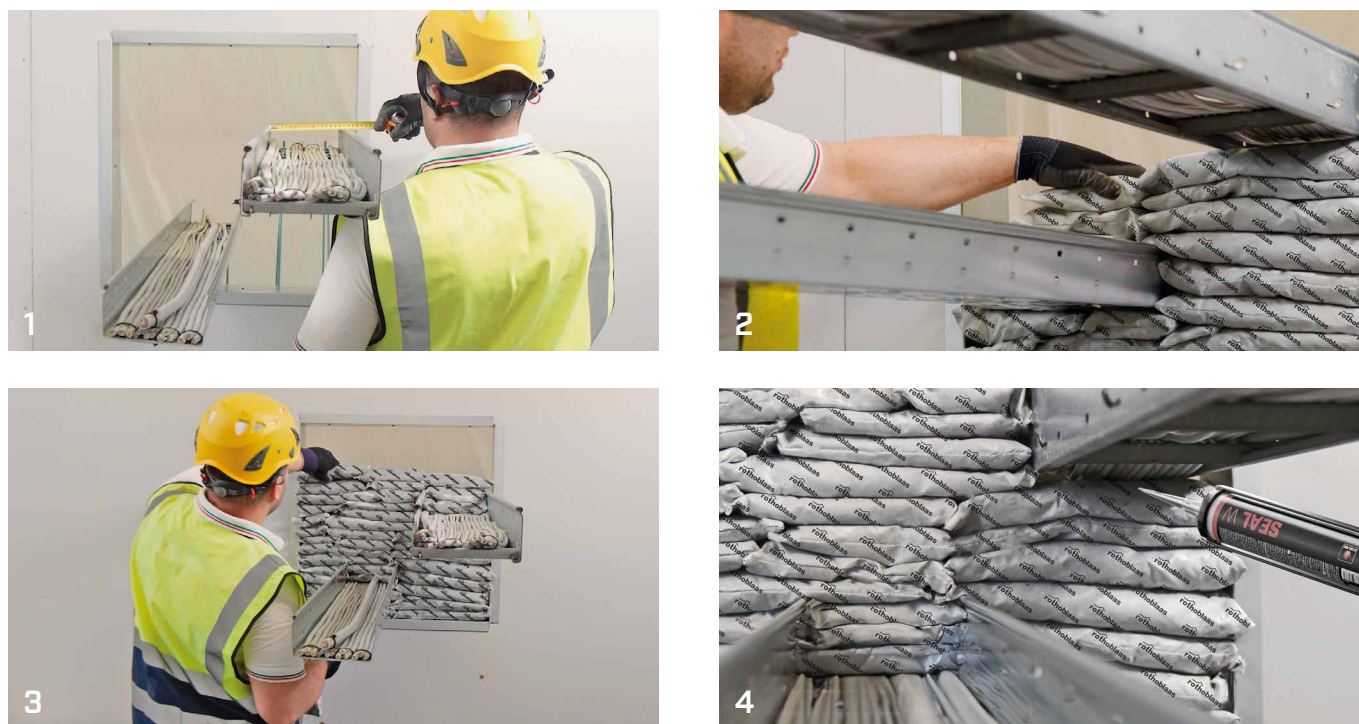

- 1 Izmerite širino nosilca ter izberite velikost in število vložkov, ki so potrebni za popolno zatesnitev prehoda
- 2 Postavite vložke okrog nosilca za kable in pazite, da jih namestite s certificirano stranjo (120/200 mm) glede na "debelino stene"
- 3 Popolnoma zapolnite nosilec za kable
- 4 Ves preostali prostor v med režo in kabelskim nosilcem zatesnite s tesnilno maso SEAL W

POVEZANI IZDELKI



SEAL W
str. 324



MASS
str. 324